

Memorial Descritivo


Objetivo:

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições técnicas e especificações para a instalação de equipamentos na Praça Airton de Souza, Ginásio de Esportes e “meu campinho”, e Rodoviária municipal no Município de Salto do Itararé – PR.

1. Instalações Elétricas:

1.1 Poste tipo 01 (Poste ornamental 4 mts com duas Luminárias led 200w)

Para a iluminação da praça Airton de Souza e Ginásio de esportes, serão instalados, em locais e quantidades indicadas em projeto, a especificação do modelo, da quantidade e as posições dos postes e luminárias foram definidas no projeto arquitetônico. O poste deverá ser chumbado no solo com argamassa cimentícia de forma a garantir o prumo e a estabilidade do suporte de iluminação. Em frente aos postes de iluminação deverá haver uma caixa de inspeção em polietileno com tampa 300mm de diâmetro interno, para eventuais serviços de manutenção e aterramento individual de cada um dos suportes.

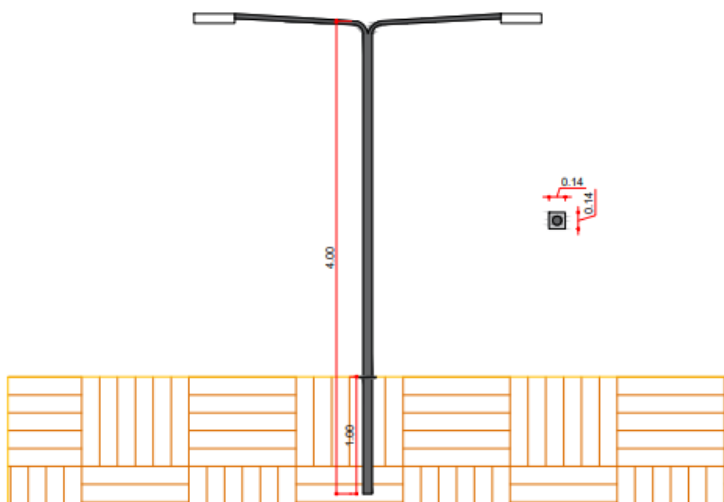


PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ – PARANÁ
Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Centro
CNPJ: 76.920.834/0001-87
CEP: 84.945-000

1.2 Poste tipo 02 (Poste metálico com altura útil de 4m com luminária em alumínio e policarbonato para lâmpada em placa de led de 100w, conforme projeto e memorial descritivo)

Para a iluminação do “Meu Campinho”, serão instalados, em locais e quantidades indicadas em projeto, a especificação do modelo, da quantidade e as posições dos postes e luminárias foram definidas no projeto arquitetônico. O poste deverá ser chumbado no solo com argamassa cimentícia de forma a garantir o prumo e a estabilidade do suporte de iluminação. Em frente aos postes de iluminação deverá haver uma caixa de inspeção em polietileno com tampa 300mm de diâmetro interno, para eventuais serviços de manutenção e aterramento individual de cada um dos suportes.

POSTE TIPO 2
DETALHE POSTE ILUMINAÇÃO
E BASE DO POSTE
SEM ESCALA

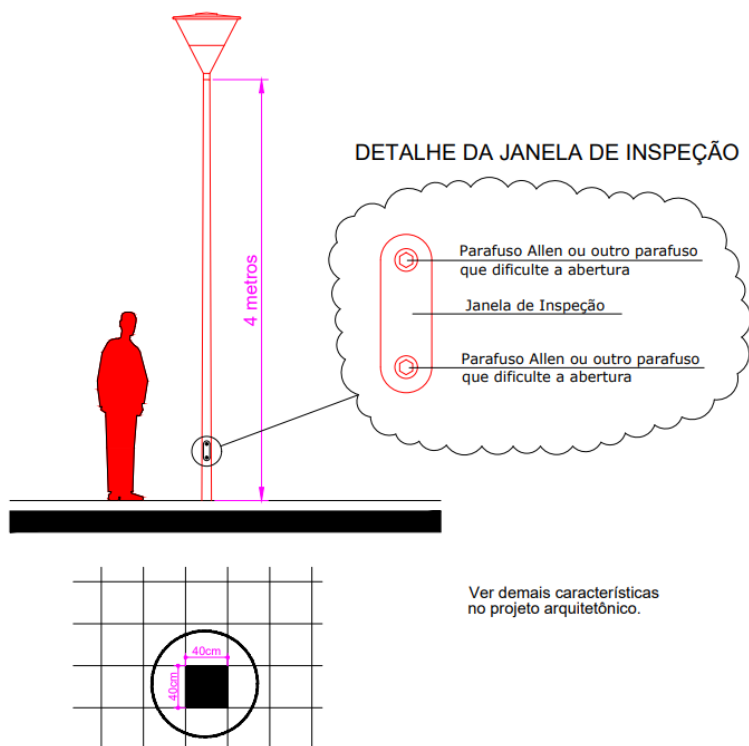

1.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

Nos locais indicados no projeto, os condutores elétricos serão protegidos por eletrodutos de seção circular e, executados obedecendo aos critérios de norma e determinações dos fabricantes.

Todos os eletrodutos serão instalados de modo a constituírem uma rede contínua de caixa a caixa, luminária a luminária, no qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e removidos sem prejuízo para o isolamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ – PARANÁ
Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Centro
CNPJ: 76.920.834/0001-87
CEP: 84.945-000

1.4 ELETRODUTOS E CONEXÕES

Os condutores de iluminação e força que partem do centro de distribuição serão cabos de cobre com isolamento classe 0,6/1 kV, classe de temperatura 70°C em serviço contínuo, anti-chama, encordoamento classe cinco (extra flexível), tipo PIRASTIC ECOPLUS da PIRELLI ou similar, conforme norma NBR6148.

MURILO CARVALHO DOMICIANO – CREA – PR176781/D
Salto do Itararé, 13 de Julho de 2022.